


Zbiornik przepompowni z PEHD Ø800 monolityczny, pompa zasilana z pływakiem do ścieków surowych; ruż w przepompowni PE Ø40mm, złączy z uszczelnieniem oringowym; pompa opuszczana na łańcuchu nierdzewnym mocowanym na stałe do pokrywy; łańcuch pompy zabezpieczyć węzłem elastycznym na długości 1m przy pompie.

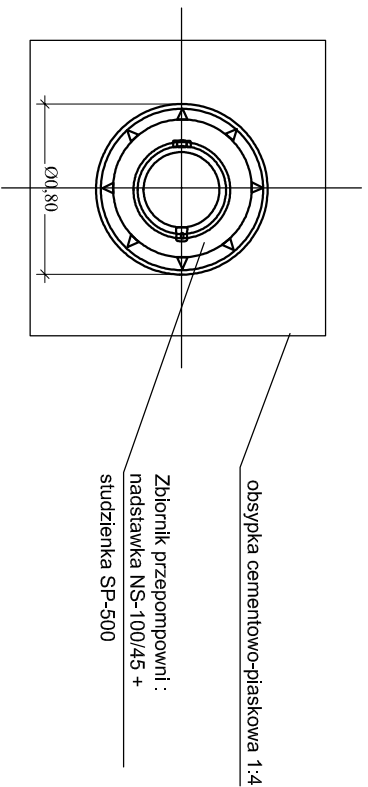

Obiekt: BUDOWA PRZEDMOCOWANYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY KRYPNO			
Inwestor: Gmina Krupno			
Jednostka projektowa: Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji PROSKOL Łukasz Skolimowski ul. Topolowa 132, 08-110 Świdów			
Tytuł rys.: PRZEPOMPOWIA ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH			
Opracowanie: mgr inż. Michał Skolimowski			
Projektant: mgr inż. Łukasz Skolimowski IAZ/IBS/PMOS/10 Inic.-opracowanie			
Bronia	Data	Skala	Faza
S	11.2016	-	PB-W
Nr rysunku 4.2			

UWAGA! Wszelkie prawa do niniejszego opracowania są zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie osobom trzecim projektu lub jego części bez zgody autorów jest zabronione. Wykonawcy, podwykonawcy zobowiązani są do sprawdzenia projektu, a w szczególności wymiarów przed przystąpieniem do prac budowlanych. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu. W przypadku niezgodności należy zwrócić się do projektanta.