


ROZWINIĘCIE INSTALACJI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW – typ VII

RZUT Z GÓRY

wentylacja wysoka DN110 PVC

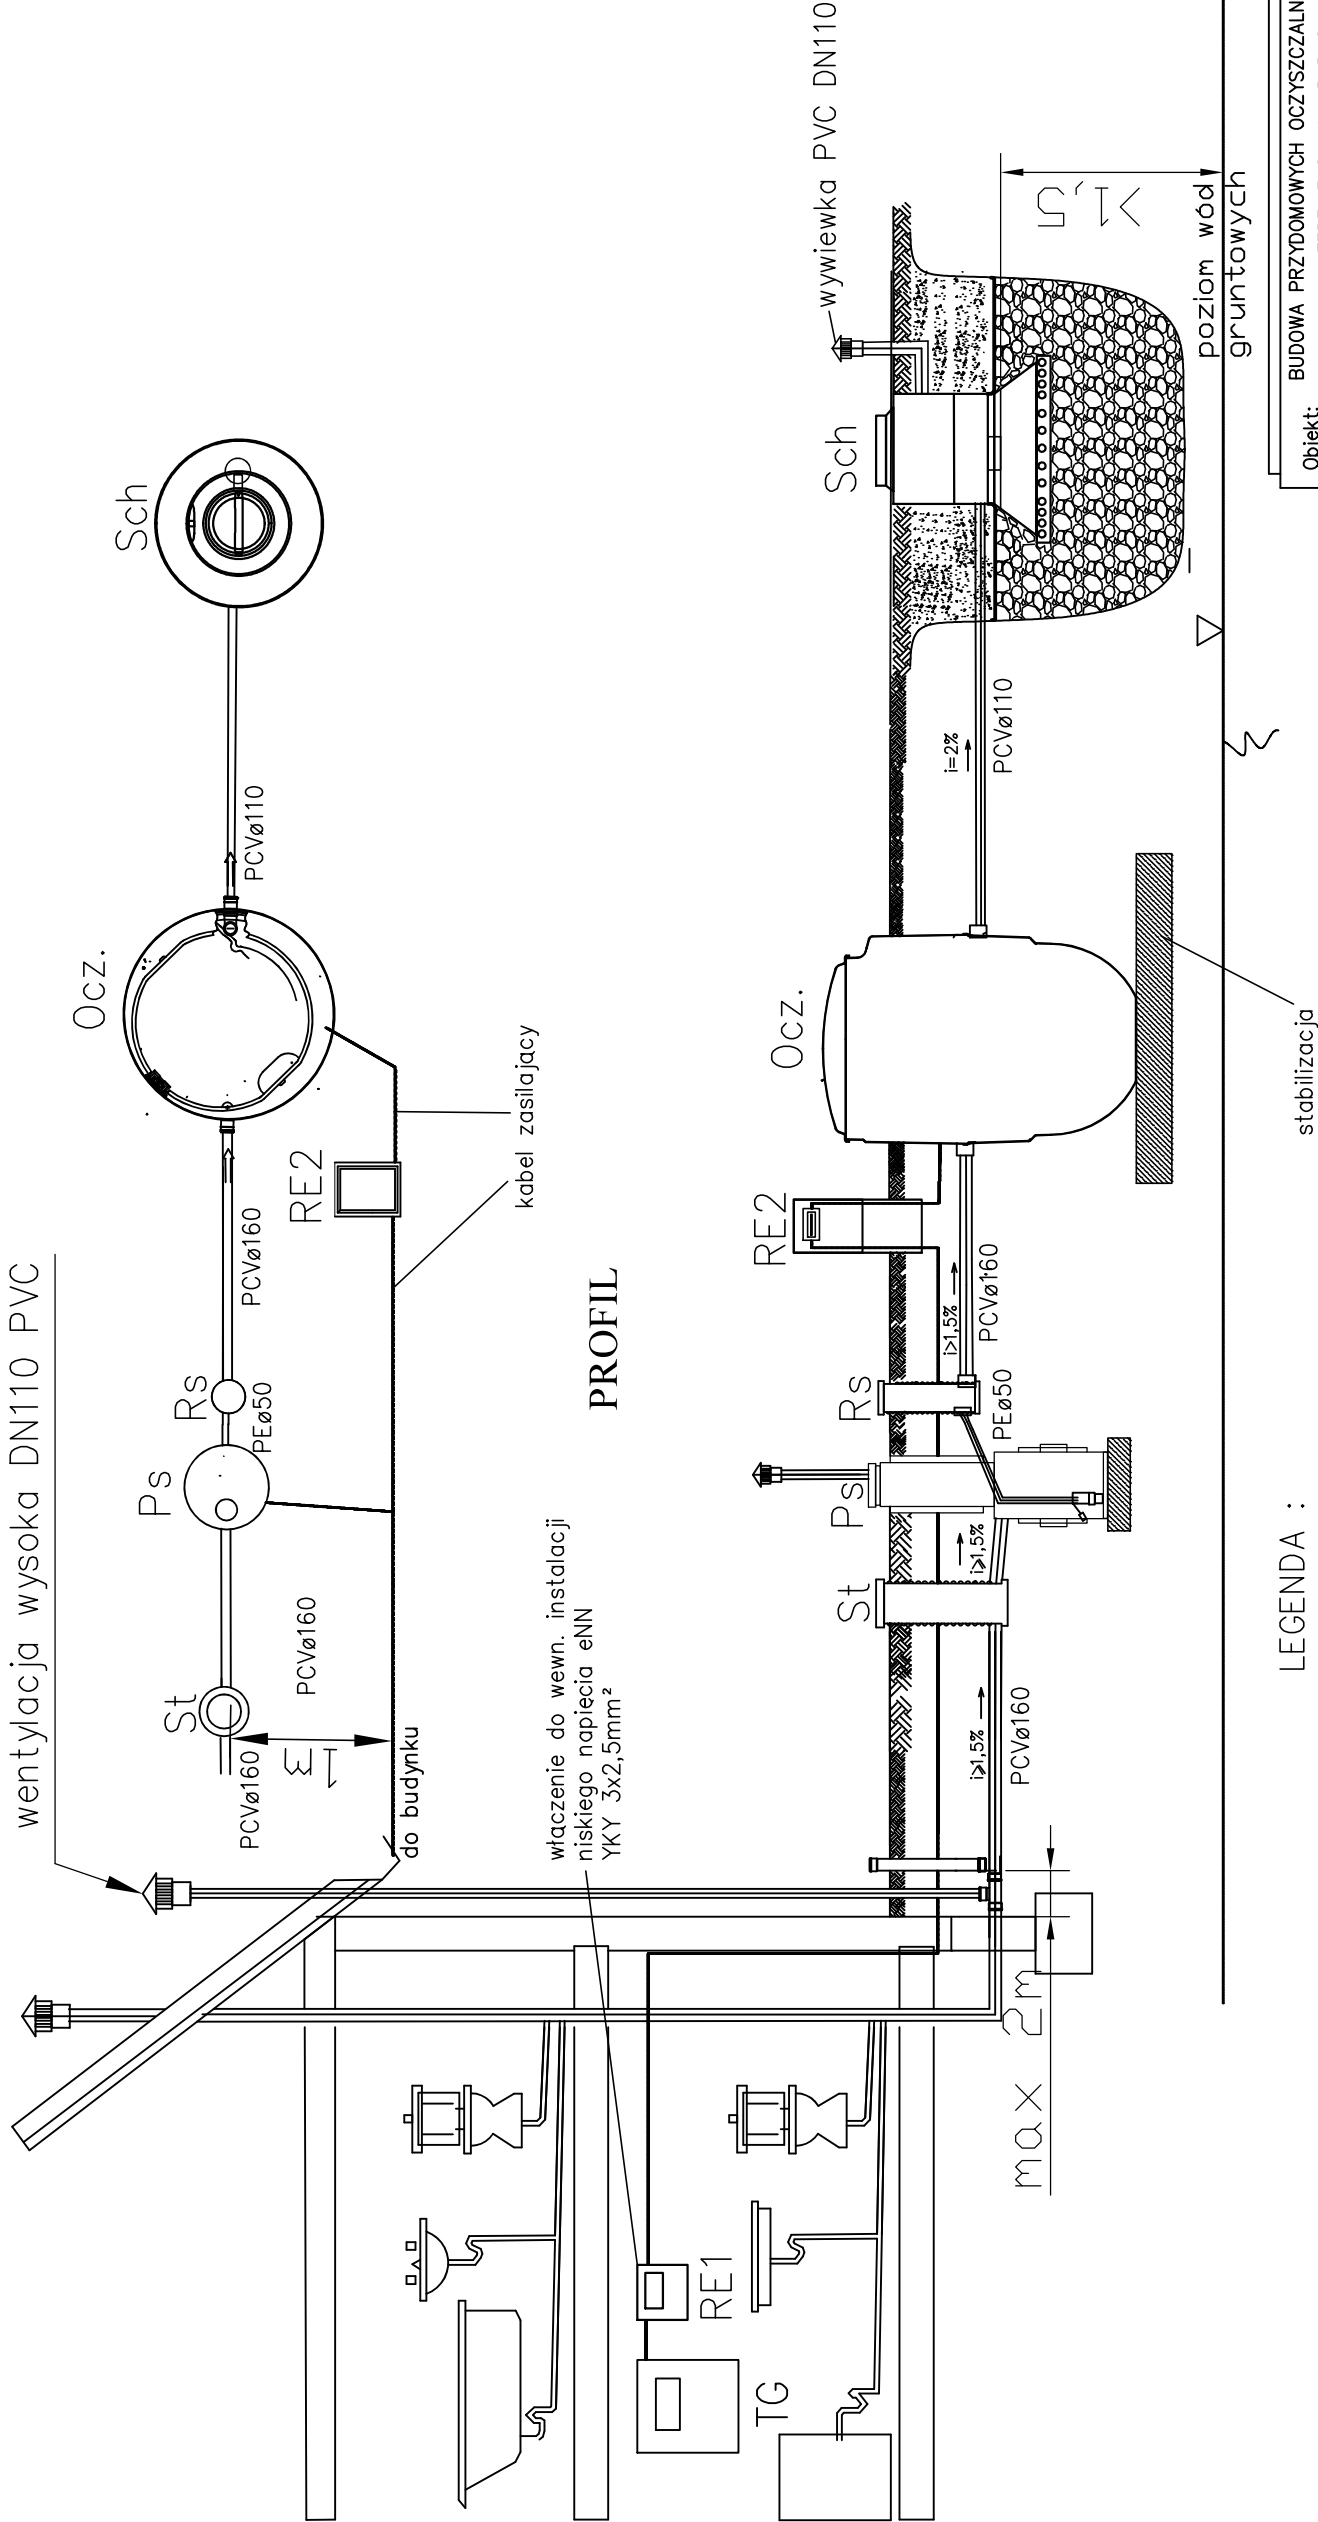

PROFIL

LEGENDA :

- OCZ – oczyszczalnia mechaniczno–biologiczna
- St – studzienka kontrolna ø315mm
- Ps – przepompownia ścieku surowego ø0,8m
- Rs – studzienka rozprężna ø315mm
- SCH – studnia chłonna w gruncie
- PCVø160,110 – kanał grawitacyjny PCV ø160, ø110mm
- PEø50 – kanał ciśnieniowy PE ø50mm
- RE1 – rozdzielnica elektryczna natynkowa
- RE2 – szafka elektryczna z dmuchawą
- TG – istniejąca rozdzielnia elektryczna

Objekt:	BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY KRYPNO				
Inwestor:	Gmina Krypno Krypno Kościelne 23B, 19–111 Krypno				
Jednostka projektowa:	Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji PROSKOL Łukasz Skolimowski ul. Topolowa 132, 08–110 Siedlce				
Tytuł rys.:	ROZWINIĘCIE INSTALACJI – TYP VII				
Opracował:	mgr inż. Dorota Wrzosek				
Projektował:	mgr inż. Łukasz Skolimowski MAZ/0535/PWOS/10 Inst.–sanitarnie				
Branża	Σ	Data	10.2016	Skala	–
		Faza	PB–W	Nr rysunku	1.7

UWAGI: Wszelkie prawa do niniejszego opracowania są zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie osobom trzecim projektu lub jego części bez zgody autorów jest zabronione. Wykonawcy i podwykonawcy zobowiązani są do sprawdzenia projektu, a w szczególności wymiarów przed przystąpieniem do prac budowlanych. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu. W przypadku niezgodności należy zwrócić się do projektanta.