


INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA  
RZUT MASZYNOWNI  
SKALA 1:50

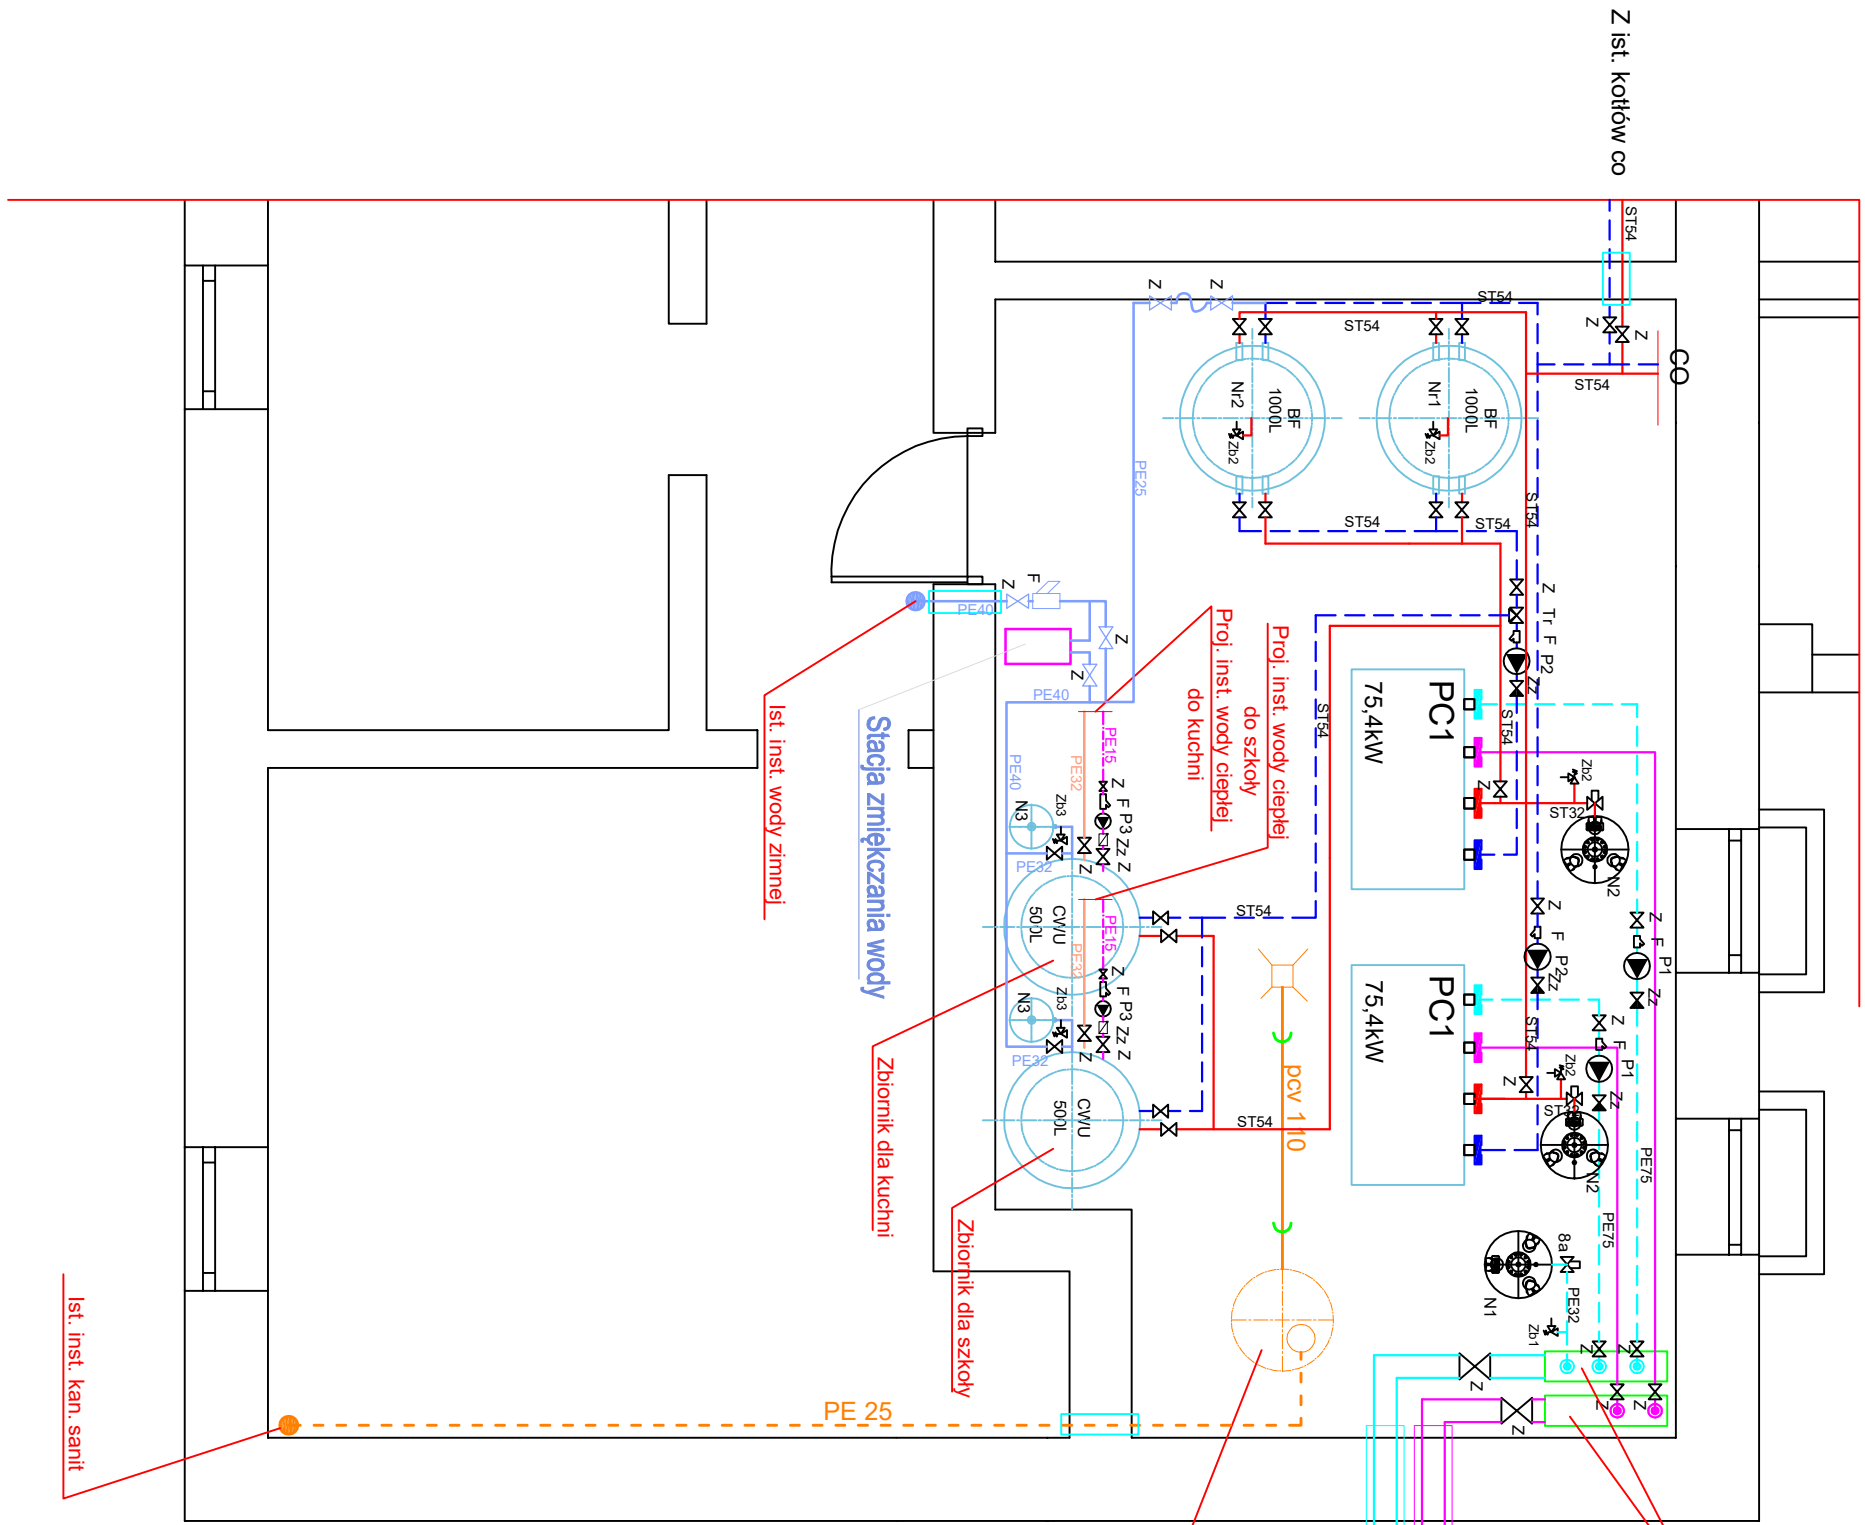

- LEGENDA:
- Instalacja do zasilania
  - Instalacja do ogrzewania
  - Instalacja do zasilania dolnego źródła
  - Instalacja do powrotu dolnego źródła
  - Instalacja wody grzewczej
  - Instalacja wody chłodzącej
  - Instalacja wody chłodzącej
  - Instalacja kanalizacji sanitarnej - RWD rozdzielcza
  - Instalacja kanalizacji sanitarnej - RWD rozdzielcza

- 1000L - Bufor ciepła 1000L
- CWU 500L - Zbiorniki wody c.w.u. 500L
- PC1 75.4kW - Pompa ciepła o mocy 75.4kW
- N3 - ciśnieniowe naczynie COSMO MAG-G 50L
- Zb3 - zawór bezpieczeństwa Dn3/4 6bar
- N2 - ciśnieniowe naczynie ReflexG200L
- Zb2 - zawór bezpieczeństwa Dn1/2 3bar
- N1 - ciśnieniowe naczynie dolnego źródła ReflexG300L
- Zb1 - zawór bezpieczeństwa dolnego źródła - Dn2/3 3bar
- TI - zawór przelączny co-cwu

INWESTYCJA : Poprawa efektywności energetycznej, bezpieczeństwa i zagospodarowania kompleksu szkolno-sportowego w Kryninie Kościelnym			
ADRES INWESTYCJI : gm. KRYPNO, obr. KRYPNO KOŚCIELNE, dz. nr 100, 98/5, 99/2.			
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, RZUT MASZYNOWNI.			
NR RYSUNKU CO-1	Projektant inż. Kopeć Marcin upr. WAM/0038/POOS/18		
DATA 3.2022R	Sprawdzający tech. Andrzej Pietrzak upr. nr 139/83/OL, 47/92/OL		
A3			Skala 1:50