


INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA  
ROZWINIĘCIE INSTALACJI CO

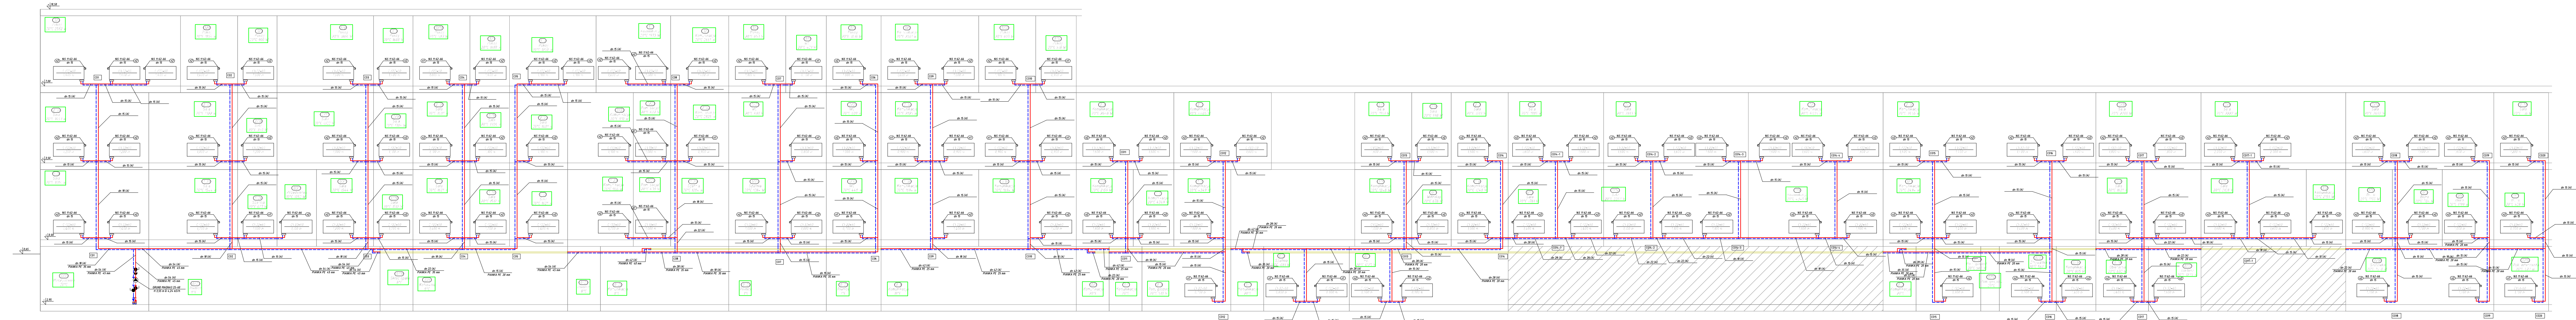

Legenda

- [Symbol] - proj. plany centralnego ogrzewania, natynkowe uchwyty do ścian
- [Symbol] - rurociąg (A) - Rury ze stali węglowej (1.0034), zewnętrznie ocynkowane, cienkościenna przegroźba ze szwem wzdłużnym,  $T_{max} = 135^{\circ}C$ ,  $P_{max} = 1,6 MPa$ . Typ połączeń zagrosovane promiennie.
- [Symbol] - Typowanie oraz grubość izolacji planu PE
- [Symbol] - Typowanie grzejników stalowych płytowych np. PURMO Ventil Compact, typ OX, wysokość H = 600 mm.

INWESTYCJA : Poprawa efektywności energetycznej, bezpieczeństwa i zagospodarowania kompleksu szkolno-sportowego w Krypnie Kościelnym			
ADRES INWESTYCJI : gm. KRYPNO, obr. KRYPNO KOŚCIELNE, dz. nr 100, 98/5, 99/2.			
ROZWINIĘCIE INSTALACJI CO			
NR RYSUNKU CO-7	Projektant inż. Kopec Marcin upr. WAM/0038/POOS/18		
DATA 3.2022R	Sprawdzający tech. Andrzej Pietrzak upr. nr 139/83/OL, 47/92/OL		
A3+			