


INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
RZUT PIWNICY
SKALA 1:100

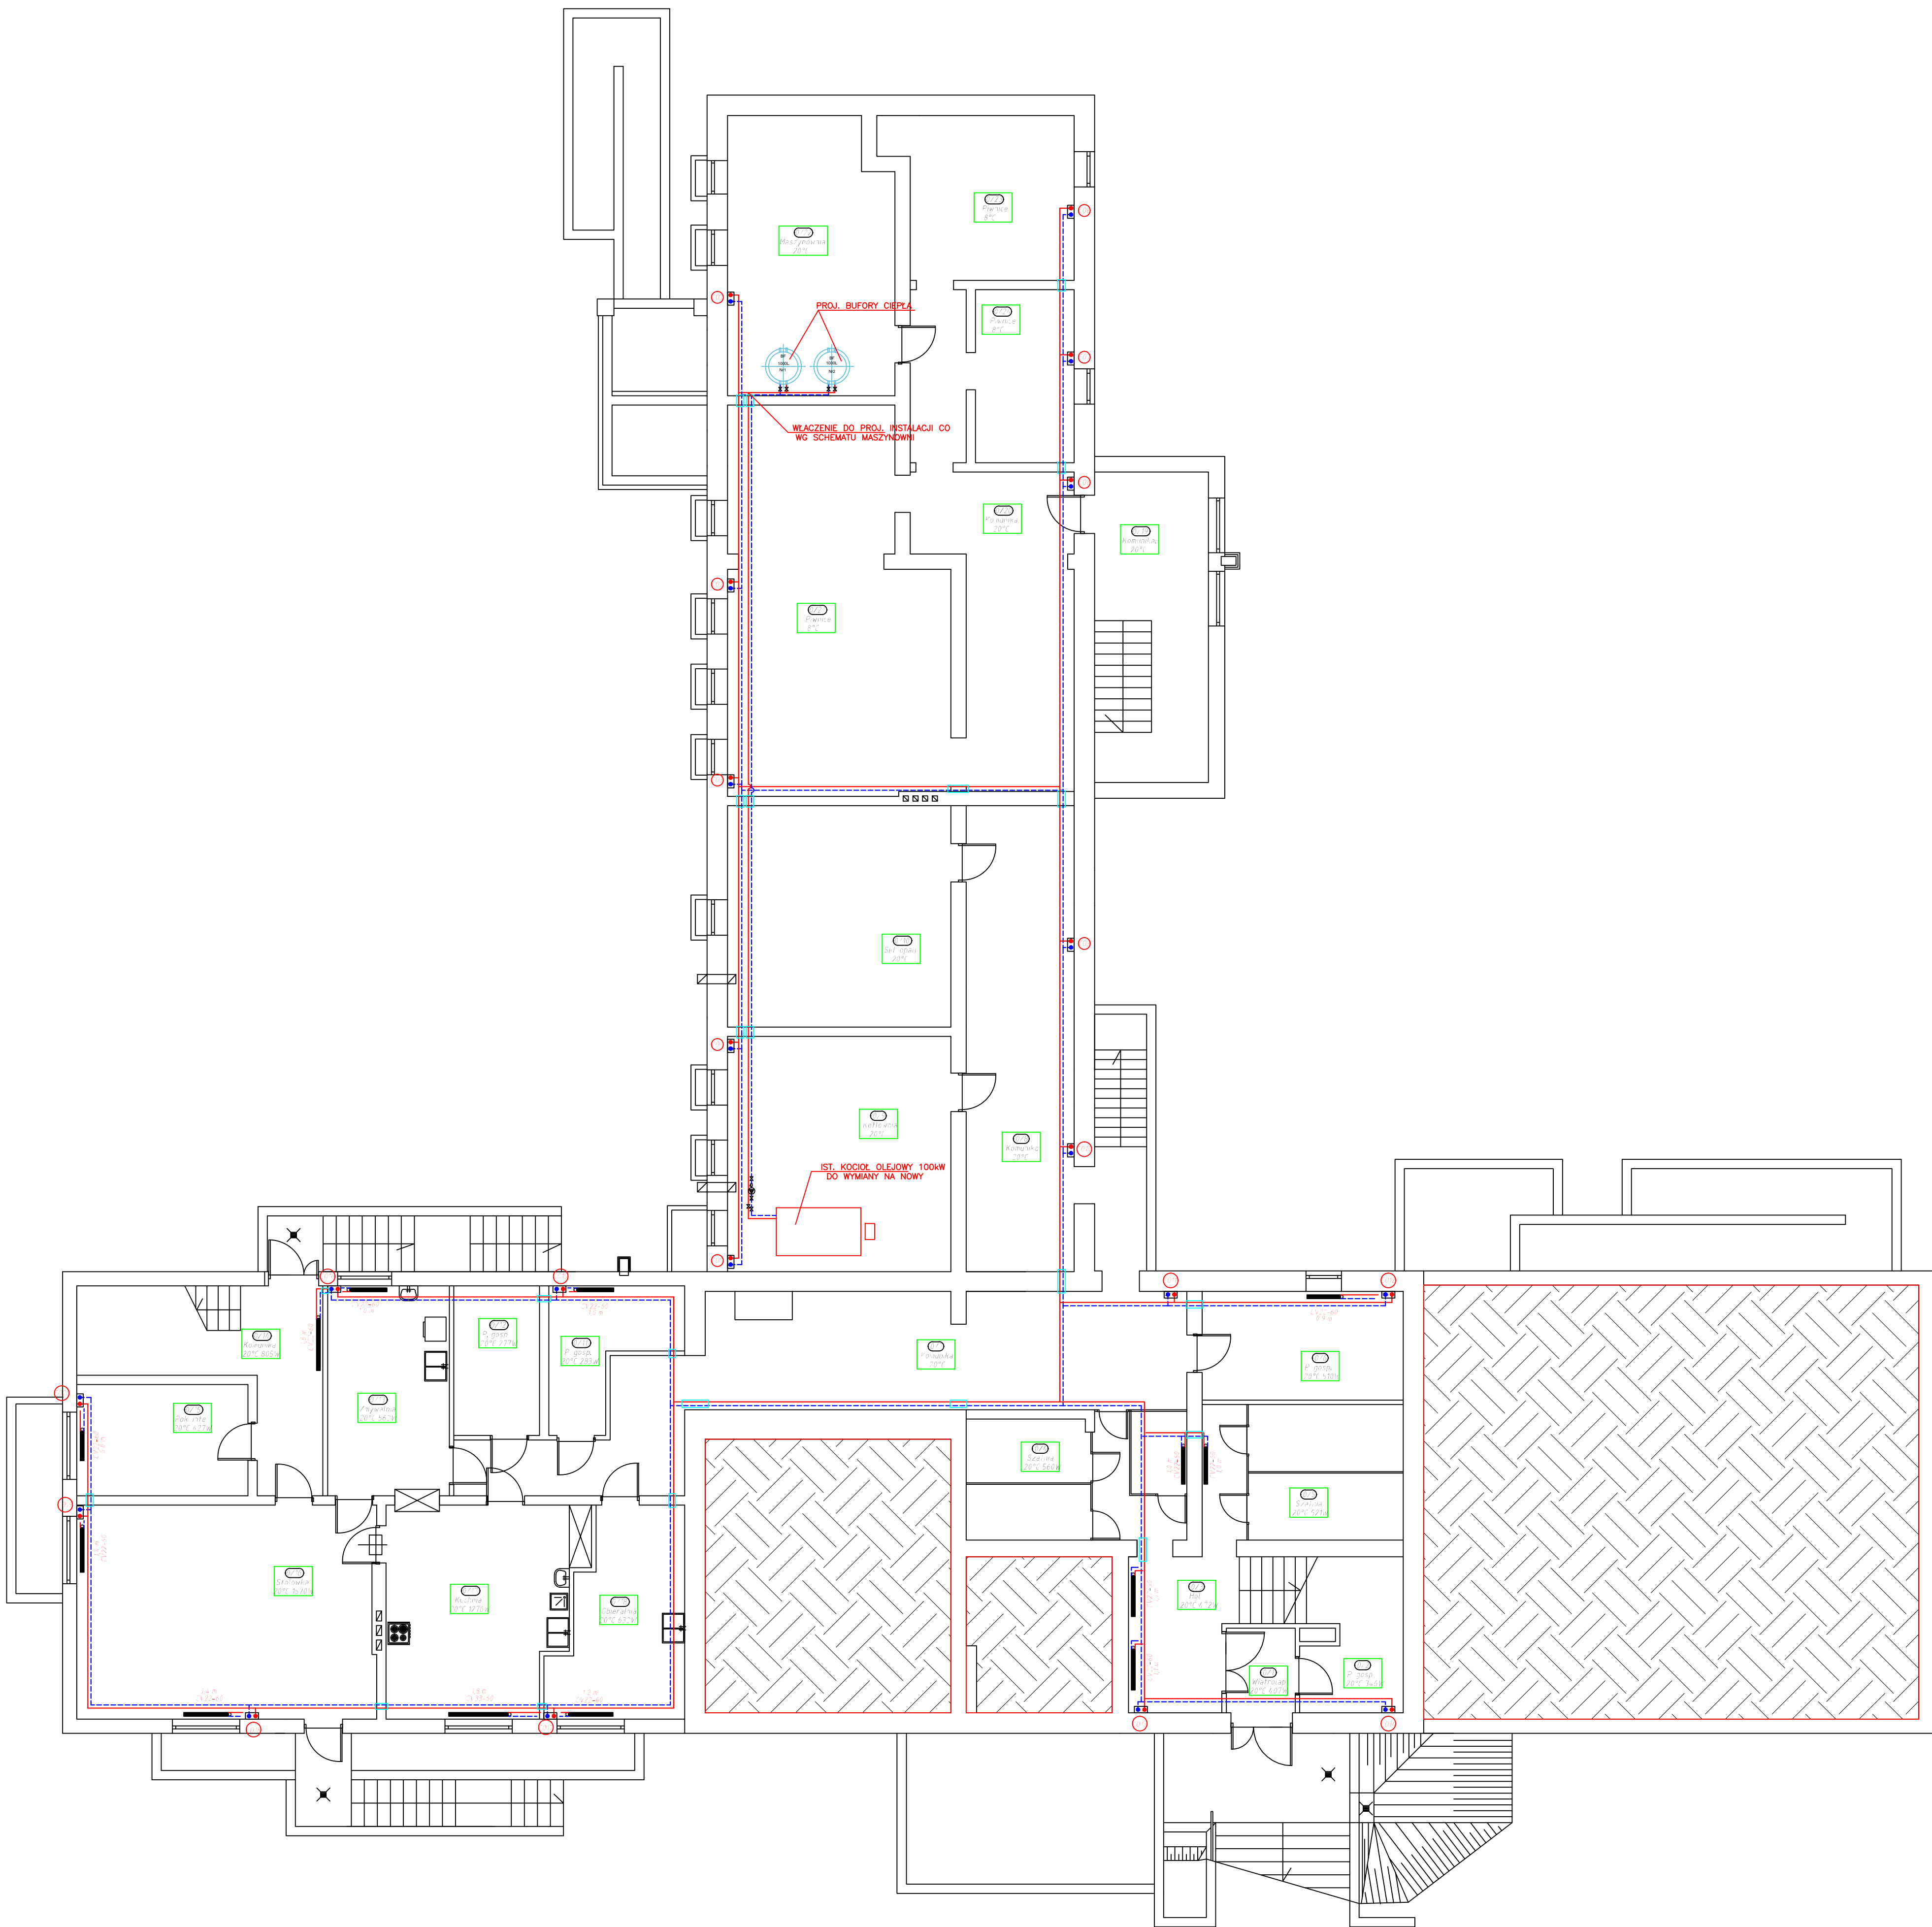

Legenda

- prz. piony centralnego ogrzewania, nadyktowane uchwały do ścian
- rurociągi (H) - Rury ze stali węglowej (1.0034), zewnętrznie ocynkowane, cienkościennie precyzyjne ze szwem walcowanym, Inna = 125 °C, Presa = 1,6 MPa, typ połączeń zaprasowanie promieniste.
- rury osłonowe,
- Typowany grzejnik stalowych płytowych np. PURMO Ventil Compact, typ CV, wysokość H = 600 mm.

INWESTYCJA : Poprawa efektywności energetycznej, bezpieczeństwa i zagospodarowania kompleksu szkolno-sportowego w Krypie Kościelnej				
ADRES INWESTYCJI : gm. KRYPNO, obr. KRYPNO KOŚCIELNE, dz. nr 100, 98/5, 99/2.				
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, RZUT PIWNICY.				
NR RYSUNKU CO-2	Projektant	inż. Kopeć Marcin		Skala 1:100
DATA 3.2022R	Sprawdzający	upr. WAM/0038/POOS/18 tech. Andrzej Pietrzak upr. nr 139/83/OL, 47/92/OL		
A1				